


Priloga 1. Diagram poteka temperatur ogrevne vode dovodov primarnega in sekundarnega omrežja na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanjih temperatur

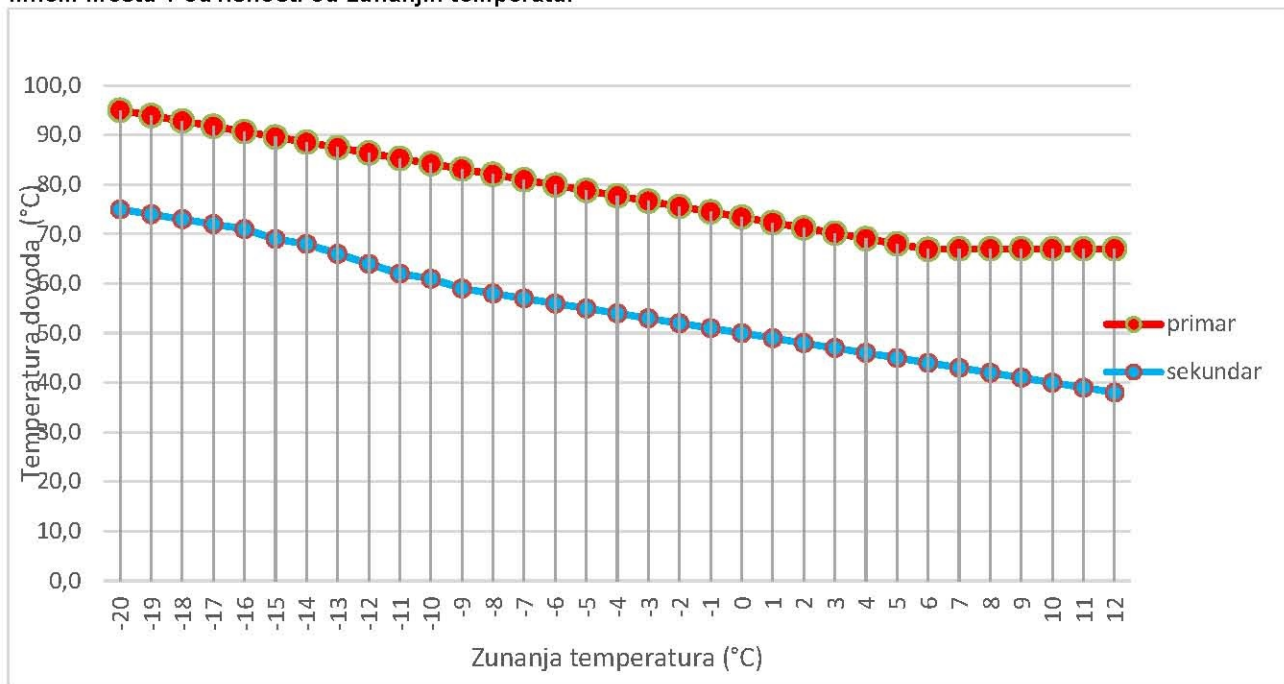

Opomba: Dovoljeno odstopanje temperature je ± 5 °C